

Әлеуметтік инфрақұрылым обьектелерін кол жетімділдік

ПАСПОРТЫ

162

2022 жылғы «15» жетекшісінан

№ 46 «Балбулак» ЖБК МККК

*(moet u welkemadij de reden van den man omerd
+77013938590*

Елді мекеннің атауы: Манғистау обласы, Ақтау қаласы, №27 шағын аудан, №34 гимназияның орнадасқар

1. Кызмет түрі: Мектепке дейінгі тәрбие макаты

2..Меншік субъектісі (меншік исеі): Оразова Амангүль Джұбатовна

3. Нысандың жалпы мәдениеті: [18.06.2012 жылдың]

4. Үсүйнлатьн қызметтердің жалпы көлемі: корсетілгендік адам саны 355-ке жуық және сыййымдылық саны 320-ға жуық.

Ерекше бала саны 0, мұмкінділігі шектеулі бала саны 0

Многократное копирование

Мүгелектерге арналған колжеттімі органының сакталуы түрлісінан залуеметтік инфракурьлық объекттерін Түгендег (спортшы) жүргізу жөніндегі

БИ жослары боййнш а Уй-жай №	Объекті элементтерінің атауы	КР ЕЖ 3.06-101-2012 тармактары	белг ілен ген Мүте дект ер сана ты	Мүгедектер үшін белгілінген коллежтімдік нормативі. олшем бірлігі	Накты аукымы, бар	Нормативке сәйкес келмеген жағдайлда бейімдеу бойынша ұсынылатын іс- шаралар: орнату, күру, жөндеу, ауыстыру немесе кайта құру
1	2	3	4	5	6	7

Келүшілердің колікұраты

«Мүгедек» сәйкестендірү белгісі бар көлік күралдарына арналған тұрақ орындарының алғашкы 100 орынға 4 орын есебінен аныкталады (яғни, 1:25). келесі 100 орыннан 2 орын (1:50) есептеледі.	«Мүгедек» сәйкестендірү белгісі бар көлік күралдарына арналған тұрақтар орындары ені 4.3.1.6 Г-косьмасына сәкес болуытіс.	K,O, C,3	-тұрақтын орындары ені 3,66 м, және ұзындығы 5,38 м кем емес жобаланады.	Колжетімді	Колжетімді	Колжетімді
Егер еki автодұрақ орындары шектесетін болса, жаяу жүргіншілер жолы біреу болуы мүмкін, онда Г косымшасында көрсетілгендей, оны шарт бойынша 1,5 м кеңейту кажет.	Колжетімді	Колжетімді	Колжетімді	Колжетімді	Колжетімді	Колжетімді
Халыктың кимылты шектеулі топтары үшін ен жоғарғы қауіпсіздікі камтамасыз максатында көфамдық және тұрғын-УЙ ғимараттары және	4.3.1.15 2-суретте көрсетілгендей берет манына кемінде 0,6 м ету аракашылықта тактильдік ескерту белгілерін орнату.	K,O, C,3	0,6 м аракашылықта болу тиіс	Колжетімді	Колжетімді	Колжетімді

күрүлістары аумагында келесідей іс-шараларды іске асыру үсіннеліді.	Жиектас пандусы	4.3.1.20 корсетілгендей, ұзындығы кем деңгөне 0,6 м түсі және мәтін күрүлімі бойынша карма-карсы, ені кем деңгөле 1,5 м күрайтын ескерту жолактардың бар жиектас пандустарын жобалау үсіннеліді.	4-суретте К.О. С.3	ұзынлығы 60 см, ені кем денеде 150 см	Колжетімлі	Колжетімлі
Демалыс орындар	4.3.1.22 Демалыс орындары басқа деңгейде орналаскан жаяу жүргіншілер жолымен шектесетін болса, осы аралық беттерінін бірқалыпты аудысуын камтамасыз ету жақет.	K.O, C,3	Демалыс орындарында арка түрекілі бар өміктігі 0,38 м бастан 0,58 м дейнігі артурлі орындықтарды колдану жақет. Орындықтарда кемінде бір шынтақ коятын канаты болуы жақет. Орындық астындағы аяқка арналған ен аз бос кеңістік орындық терендігінен 1/3 кем болмауы тиіс.	Демалыс орындарында арка түрекілі бар өміктігі 0,38 м бастан 0,58 м дейнігі артурлі орындықтарды колдану жақет. Орындықтарда кемінде бір шынтақ коятын канаты болуы жақет. Орындық астындағы аяқка арналған ен аз бос кеңістік орындық терендігінен 1/3 кем болмауы тиіс.	Колжетімлі	Колжетімлі
Үй-жайлар мен олардың элементтері						
Пандусы бар кіреберіс	4.3.2.2 көлемі 2,2 м × 2,2 м болуы тиіс. Кіреберіс алан мен тамбур жабынының бетінде 1 % - 2 % шегінде көлденен еніс болуы тиіс.	K,O, C,3	Көлемі 2,2 м × 2,2 м	Колжетімді	Колжетімді	Колжетімді
	4.3.1.10 Жаяу жүргіншілер жаяужолдар мен пандустар төсемі	K,O, C,3	катьы материалдардан жасалтуы, тегіс, кедір-бұдырылар, санылаусыз болуы тиіс.	Колжетімді	Колжетімді	Колжетімді
Бетоннан	жасалған		жапарлар калындығы 0,015 м аспауы тиіс.	Колжетімді		

		төсемдер арасындағы	пилтадарының			
	Көрү кабілеті шектеулі адамдарға, козғалыс жолында жылдам уақытында сезініп тануга мүмкіндік береді және қауіпті таяқшамен адамның тікелей немесе кабыллау арқылы жүзеге асырылады.	4.3.2.3 тармакшасында корсетілгендей болуы тиіс.	K.O. C.3	-құлак бойынша козгалысты бағдарлау үшін жол козгалысының тақтильдік беделі белгілешу керек.	Колжетімді	
	Кіреберіс есіктер Сыртқы есік табалдырыны	4.3.2.4 Мүгелектер үшін колжетімді кіреберісі 4.3.2.5 Ғимаратқа кіретін сыртқы табалдырығының деңгейнін биіктігінің денией.	K,O, C,3 K,O, C,3	0,9 м болуы тиіс. 0,014 м аспауы керек	Дыбыс акпаратын көзегінде кіру. Шығу есіктері, дәліз.	Колжетімді Колжетімді
	есіктерге автоматтандыру	4.3.2.8 Соңдай-ақ есіктерді автоматты етептін есіктерді колдану керек.	K,O, C,3	5 секунд	Колжетімді	Колжетімді
	Кіреберістегі ғимараттарғы есіктер	4.3.2.11 Кіреберістегі және ғимараттарғы ашық есіктерді, сондай-ақ коршауларды соккыра төзімді орындау керек. Есіктердегі түссіз төсемдерді жаюу жүргіншілер жолының беті жасалу керек.	K,O, C,3	1,5 м жоғары және 1,2 м темен емес және биіктігі 0,1 м және ені кемінде 0,2 м деңгейде тусі ашық, бірден көзге түсsetіндей карастыру керек.	Колжетімді Колжетімді	Колжетімді

		4.3.2.13 «Өзіннен» бағытына ашу кезінде есіктің алдында мүгелектер арбасын маневр жасау (орагыту) керек.	K,O,C,3	1.2 м болуы керек, ал ені бойынша 1,5 м кем емес «өзінен» бағытына ашу кезінде – кем дегендеге 1,5 м болуы керек.	Колжетімді	Колжетімді
		4.3.2.15 Тамбур теренділік корсетілген.	K,O,C,3	1,8 м бастап 1,5 м дейін (реконструкциялау кезінде) болған кездे онын ені кемінде 2 м болуы тиіс.	Колжетімді	Колжетімді
		4.3.2.16 Есіктер бірден козгалған және бір жакты ашылған кезде тамбурулар көрестілген өлшемле болу керек.	K,O,C,3	тамбуру-шліздардың теренділік ені кемінде 1,5 м болған кезде кемінде 2,3 м болуы тиіс.	Колжетімді	Колжетімді
Пандусты бәзеніліру						
	Пандус орынына Электро көтергішті орнатылса	4.3.2.20 пандусты кетеру күрүлгіларымен ауыстыру керек. Ерекше жағдайларда бұрандалы пандустармен камтамасыз етуге рұксат етіледі.	O,	Жүк кетеру білікті 0,8 м және одан кеп болса, ені толық айналымда 2,0 м-ден кем емес.	2 кезеңді пандус орнатылған	Колжетімді
	4.3.2.21 5 суретте көзделгендей пандустың әрбір деңгейені келесідей орындалуы керек.	K,O,C,3	басында және соңында ені төмөнгі өлшемі кемінде 1,2 м × 1,5 маландар болуы жақет.	Колжетімді		
	Әрбір 8,0-9,0 м пандус маршының ұзындығынан кейін көлденен алан орнатылуы керек.	K,O,C,3	Колжетімді	<u><i>анықтамалан</i></u> <u><i>кемінде көрсетілген жағою</i></u>		
	бұрыльстасы	козгалыс барысында кемінде 1,5 м өлшемде, ал бұрандалы пандуста - кемінде 2,0 м болуы керек.	K,O,C,3	№ 01-24-2757 шығыс хатымен жолданды.	Колжетімді	

Пандустарлы бөзенірү	5-сурет. 4.3.2.22 Пандустын баспаллактары	K.O. C,3	Пандустын ең кемінде 1,2 м болуы тиіс.	Колжетімді
	4.3.2.28 Ашық баспаллактардың баспаллактары	O, 0,3, С	марштарының ең 1,35 м кем болмауы керек.	Колжетімді
	Сатының көлденен тақтасының ең сыртқы		Баспаллактар үшін кемінде 0,4 м, ішкі баспаллактар үшін-кемінде 0,3 м болуы керек.	37 см
	Сыртқы баспаллактың жетергіштері сатыларының бүгілмеге орнатылу керек.	0,3, С	(саты асты) биіктігі 0,12 м аспауы керек, ішкі - 0,15 м аспауы керек.	Колжетімді
	4.3.2.29 Баспаллактар кырында кабыргаларға бүгілмеге орнатылу керек.		радиусы 0,05 м аспайтын бүгілме болуы тиіс.	Колжетімді
			бүйірлік шетінде биіктігі кемінде 0,02 м борттар болуы тиіс.	Колжетімді
	4.3.2.30 Пандустын бойльык енісі келесідей болу тиіс.	0,3, С	енісі 5 %-дан аспауы керек, (1:20).	Колжетімді емес
			кетеру биіктік (маршты) 8 %-дан (1:12) кеп емес еністе 0,8 м аспауы керек.	<u>Мини.</u> , 23.07.2021 жылды № 01-24-2757 шығыс хатымен жолданды.
	4.3.2.31 және 4.3.2.32 Ашық баспалдак маршы	0,3, С	3 баспалдактан кем болмауы ж/е 12 баспалдактан аспауы тиіс.	5 баспалдактан Тұралы Колжетімді
			0,6-0,8м ашық баспаллактар алдында ең 0,3 м бастап 0,5 м дейін тактильдік ескерту жолақтарына караастыру керек.	Колжетімді

4.3.2.34 Егер тұтқалар куйсқа орнатылса, онда таяныш пен күстынын жоғары деңгейнің арасы	K,O, 3,C	Ең томенгі аракашылық 0,45 м болуы тиіс.	Колжетімді	
4.3.2.35 Тірек күрүліліларының тұтқасын, әдеттегідей.		диаметрі 0,035 м бастап 0,045 м деңгелі деңгелек кимадай жасау үсіннелады.	Колжетімді	
4.3.2.36 Тұтқаларда пандустын екі жағынан да жогарғы және томенгі		деңгелене 0,3 м үзін көлденең деңгелектенген шығынды жер болуы тиіс.	Колжетімді	
Санитарлық-тұрмыстак Үй-жайлар				
4.3.3.5 Есіктер тұтқалары, төпкітер, крандар, кнопкалар т.б.		0,8 м бастан 1 м деңгелі білктіке орналастырылуы тиіс.	Колжетімді	Колжетімді
4.3.3.12 Жаппы пайдаланатын санитариялық тораптардың эмбебал қабинасының жоспардағыдан керек.	K,O, 3,C	еңі – кемінде 1,65 м. тереңдігі – кемінде 2 м болуы тиіс және деңгелек ілмек көздеу керек.	Колжетімді	Колжетімді
4.3.3.16 Жеке дәретханалар және душ кабиналарының есіктері келесідей болуы керек:	K,O, 3,C	- ені 1,2 м кем емес жарықта; - сыртқа ашылатын немесе сыргымалы есіктер пайдаланулы;	Есіктің ені 90 см	Колжетімді
		- тік, келденен тұтқалар болуы тиіс		
4.3.3.18 Дәретханадағы және душтагы кайырмалы тірек тұтқалар мынадай болуы керек:	K,O, 3,C	- жарма есіктің ішкі жағындағы ұзындығы кемінде 0,6 м;	Колжетімді	Колжетімді

Оқытәрбие максатындағы гимараттар мен үй-жайлар

<p>Кабыргаға белгіні ең кемінде 150 мм етіп орындау және шынылады жолдардын сол жағында – кара түсті арштер мен белгілері бар алық ренк, он жағында – алық түсті арштер мен белгілер бар көркебек болуы тиіс.</p>	<p>4.3.16.20 Ренк пен фон белгілерінің үсіннелдіктерінде көмбалаудың 1/4 көм болмауды тиіс.</p>	<p>K,O, C,3</p>	<p>Белгі жолалың орнату биектігі - 0,9 м бастап 1,6 м дейін. Пайдалануышының коз шартындағы белгілердің үсіннелдіктерінде көмбалаудың 1/4 көм болмауды тиіс.</p>	<p>Колжетімді</p>	<p>Колжетімді</p>
<p>Көрсеткіштер, акпараттық материалдар үлкен арштермен басылуы, коко шрифтімен белгілену, арштер фон түсіне карама-карсы болуы тиіс.</p>	<p>4.3.16.21 Ақпарат сондай-ақ колжетімді және Braiit шрифтісін немесе материалдың нұскасын коса алғанда, есту кызметтін бүзушылығы бар түлғалардың пайдалануына колайлы болу үшін баска форматта болуы тиіс.</p>	<p>K,O, C,3</p>	<p>Колжетімді</p>	<p>Колжетімді</p>	<p>Колжетімді</p>
<p>Көркебек болуы тиіс.</p>	<p>4.3.16.22 Мандайшалар еден деңгейнен 1,4 м бастап 1,5 м дейінгі биктікте, көздің көрү деңгейінде орнатылуы тиіс.</p>	<p>K,O, C,3</p>	<p>Колжетімді</p>	<p>Колжетімді</p>	<p>Колжетімді</p>

7. КОРЫТЫНДЫ

7.1. Элементтерлік МГН үшін колжетімділік («К» - колжетімді, «ІК» - ішінара колжетімді, «КЕ» - колжетімді емес)

№	Объекті элементтерінің атауы	Мугелектердің санаттары			
		К	О	З	С
1	Кірең тол	К	ИК	ИК	К
2	Жүрү жолдары	К	ИК	ИК	К
3	Қызымет көрсету аймасы	ИК	ИК	ИК	К
4	Санитарлық-турмыстық үй-жайлар	К	К	К	К
5	Ақпарат және телекоммуникация курашдары	К	К	К	ИК
6	Объекті аумағы	ИК	ИК	ИК	К

7.2. Объекттің мүгелектер үшін колжетімділік туралы корытынды (какетін «Х» белгісімен белгілеу)

№	Объекті элементтерінің атауы	Мугелектердің санаты			
		К	О	З	С
1	Объекті толыктай колжетімді				
2	Объекті ішіншара колжетімді	X	X	X	X
3	Объекті колжетімсіз				

Объекттін тексеру бойынша жұмыс тобының мүшшелері:

Турганбаева Багдат Сырэмовна «Ақтау қаласы бойынша
білім белімі» ММ-нің басшысы

(көлік)


Есетова Гулзира «Саламатты ел» когамдық корынын
директоры

(көлік)



«Ақтау қалалық жер катынастары, сәулет және кала құрылышы
бөлімі» ММ-нің басшысы Сарсенов Ерлан Абдигалимович


«15» жетексан 2022ж.

(көлік)



№ 46 «Балбұлак» бебеккайы ЖБК МҚҚҚ-нің
директоры
(шауазымы)

(көлік)

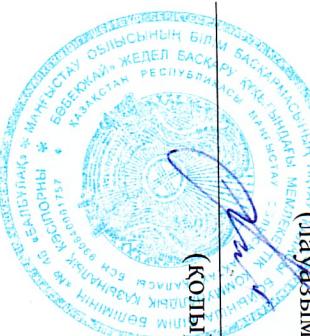

А.Н. Мұханбетов
250-66-93

Объекттің тексеру бойынша жұмыс тобынын мүшелері:

Турғанбаева Багдат Сырымовна «Ақтау кала әйнешілік

білім болімі» ММ-нің басшысы

(коғы)


Гайбатов Рұслан Шалхаровиң «КАЗАХСТАН АСТИВЕ

REINVESTIGATION» когамдық корынын басшысы

(коғы)


«Ақтау кала әйнешілік жер катынастары, саулет және кала құрылышы

бөлімі» ММ-нің басшысы Сарсенов Ерлан Абдигалымович

(коғы)


Оразова Амангұль Джубатовна
(Т.А.Ә.)

№ 46 «Балбұлак» обекеттік жиынтық меморандумы
директоры

(коғы)


«Ақтау кала әйнешілік жер катынастары, саулет және кала құрылышы



бөлімі» ММ-нің басшысы Сарсенов Ерлан Абдигалымович


(коғы)


Х.д. Мұхамеджанов
250-66-93

Ескерту:

1. Мүгелектер санатының кыскарттылуы: К - кресло-арбамен жүретін мүгелектер; О - тірек-кимыл аппараты бұзылған, кресло-арбамен жүрмейтін мүгелектер; З - кору кабінеті бұзылған мүгелектер. С - есту кабілеті бұзылған мүгелектер.
2. Мүгелектер үшін обьектінің коллектімдігін қамтамасыз ету үшін қажетті нормативтер жартылай калып көрілген («Мүгелектер үшін белгіленген коллектімділік нормативі» 4-баган). Калған нормативтер ұсынымдық спектта болады.
3. Бірнеше тексерілгендегі элемент (баспаңдақ, журу жолы және т.б.) болған кезде тиесті белмелердің косымша көшірмелерін (косымша беттерді) пайдалану кажет.
4. Паспортка мүгелектерге қызмет көрсетуге арналған үй-жайлардың жоспарлау шешімдерінің, обьектілерінің, қабаттарының жоспарлары (схемалары) коса беріледі, оларға БГИ паспортынан (болған жаңдайда) тексерілгендегі обьектінің журу жолдарының, аландар мен басқа да обьектлердің номірі жазылады. Бұл номірлер сауалнаманың 1-баганына жазылады.

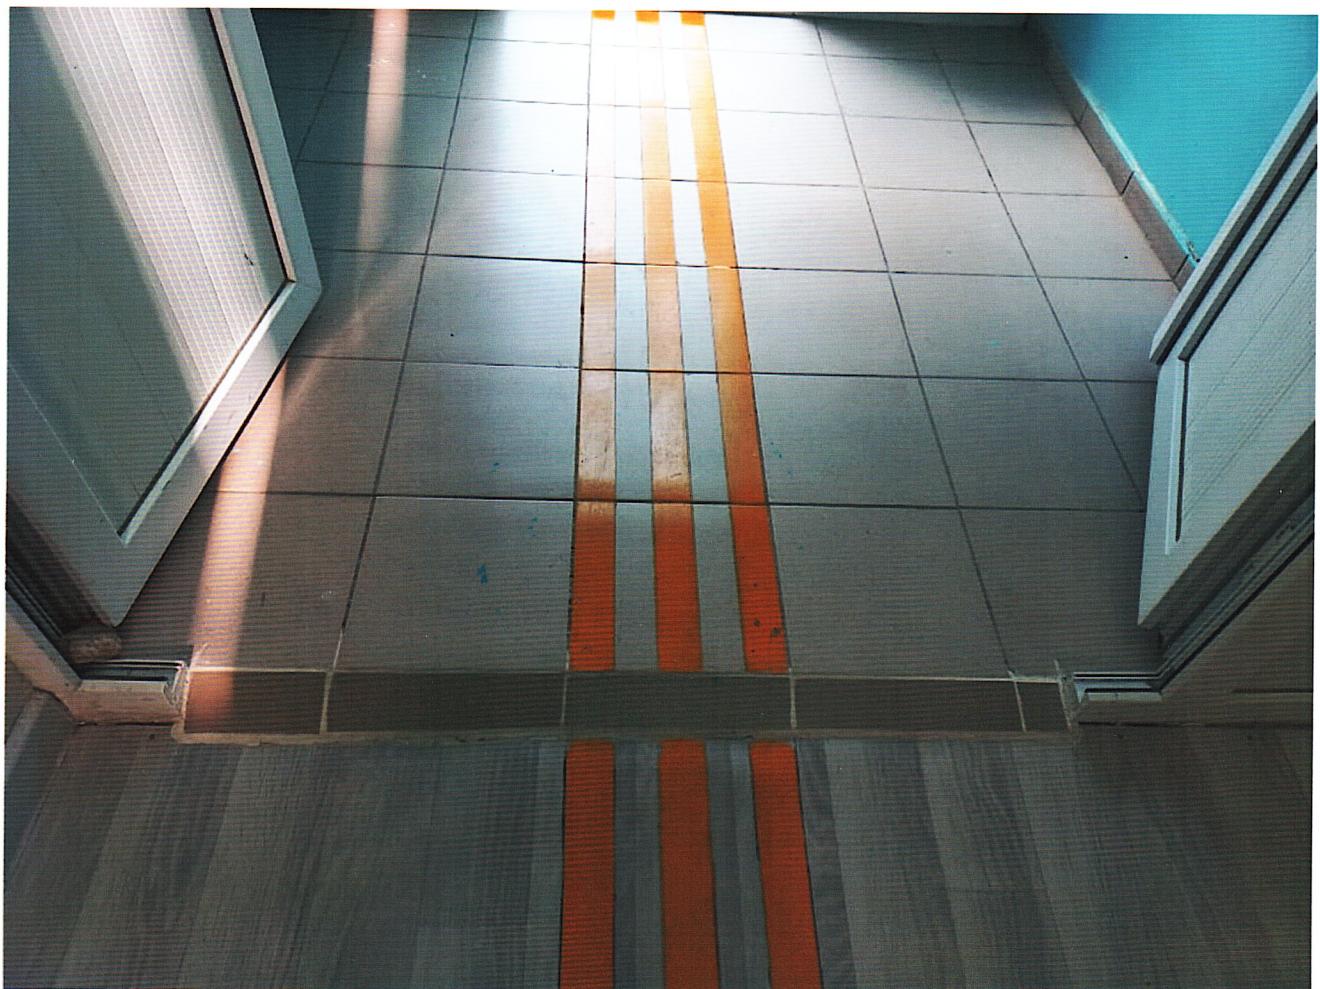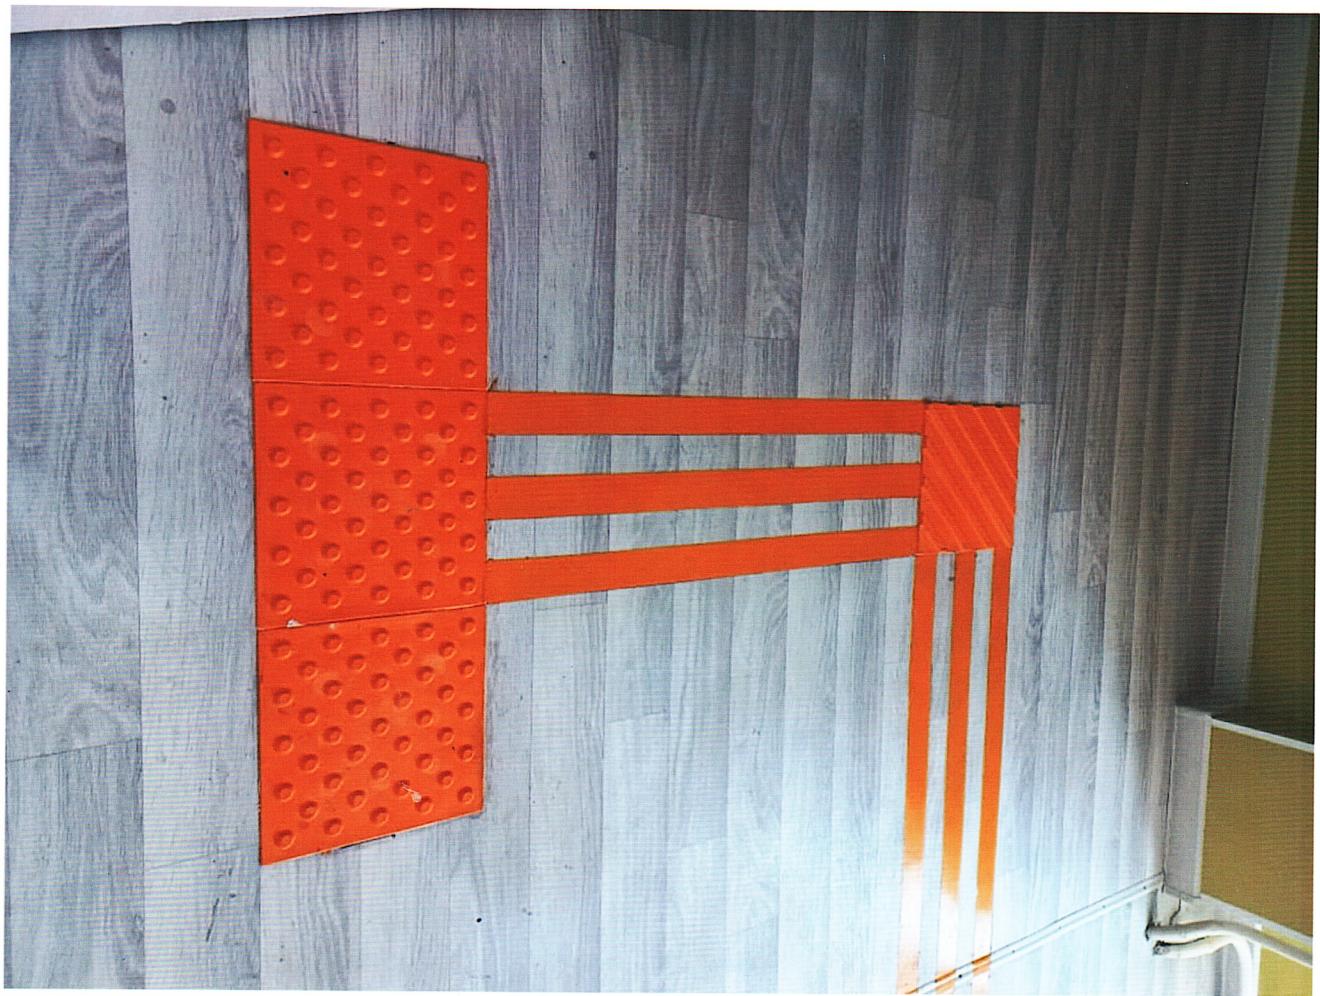

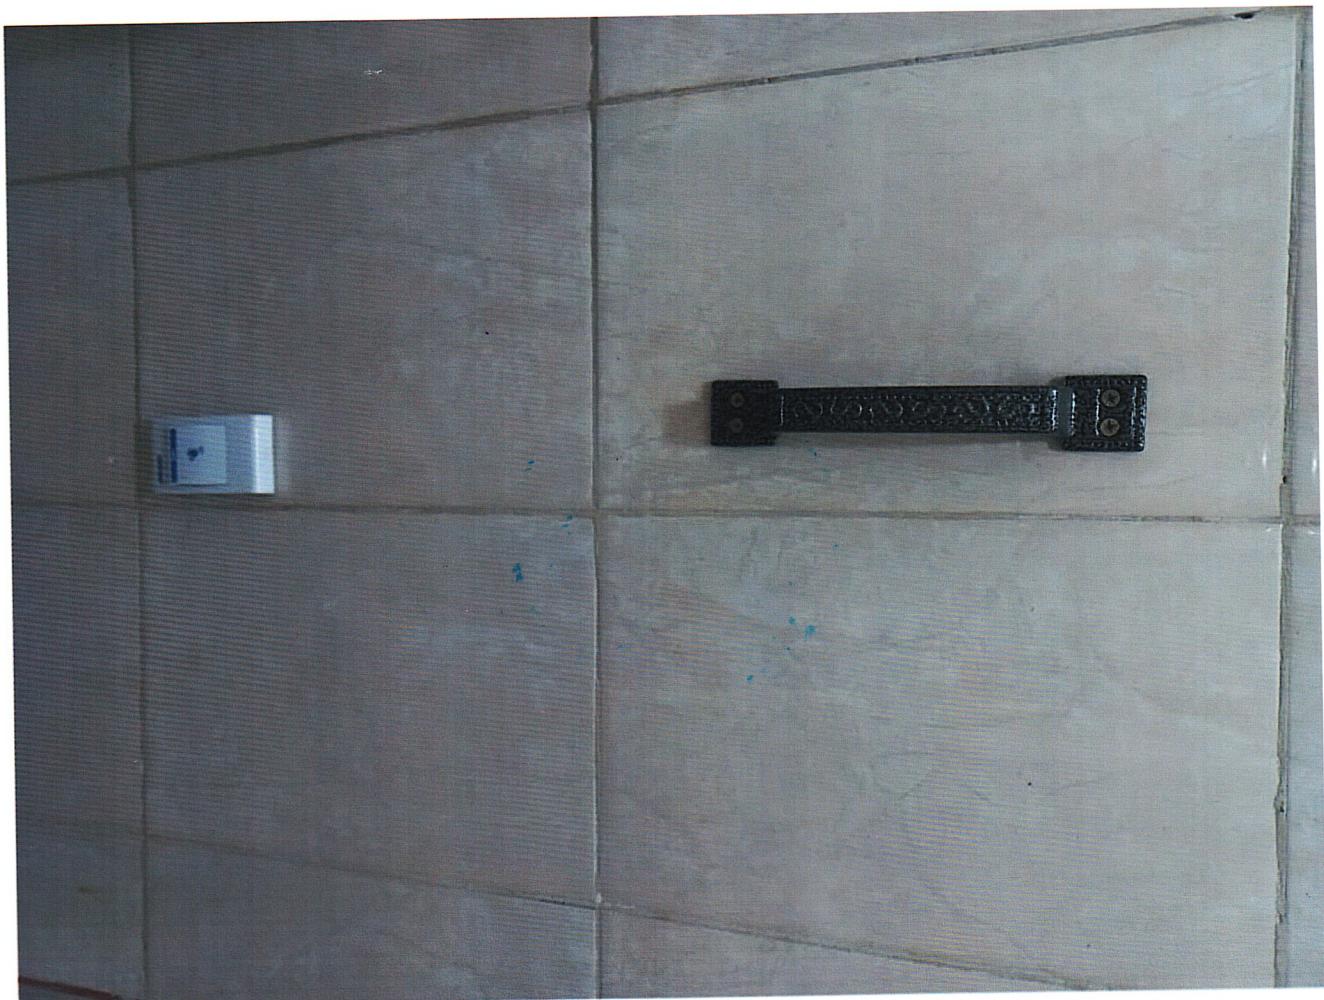

• Маңғыстау облысының білім басқармасының
Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің № 46
«Балбұлақ» балабақшасы жедел басқару
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық
казыналық кәсіпорны

• Государственное коммунальное казенное
предприятие на праве оперативного управления
«Детский сад № 46 «Балбұлақ» Отдела
образования по городу Актау Управления
образования Мангистауской области

Государственное коммунальное казенное
предприятие на праве оперативного управления
«Детский сад № 46 «Балбұлақ» Отдела
образования по городу Актау Управления
образования Мангистауской области

